


LEGENDA	
	Złącze probiercze ZP (pręt-tasma)
	Ochrona przewodu uziemiającego lub rura PCV
	Połączenie zwodów lub przewodów uziem. z uziomem
	Zwody poziome i przewody odprowadzające
	Zwód kominowy, pionowy z pręta Ø8mm
	Zwód kominowy, poziomy z pręta Ø8mm
	Uziom pionowy
	Uziom otokowy

- Uwagi:
- Instalacja odgromowa budynku powinna odpowiadać normie: PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1, PN-IEC 61024-1-2. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 - Na dachu należy zamontować zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynkowanego $f_i = 8$ mm.
 - Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego $f_i = 8$ mm.
 - Przewidziano uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm.
 - Przewody uziemiające wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm.
 - Na elewacji budynku przewidziano skrzynki probiercze "30F" o wymiarach 150x150x50 mm ze złączami probierczymi.
 - Do uziomu należy podłączyć główną szynę wyrównawczą budynku poprzez złącze probiercze.
 - Do instalacji odgromowej na dachu należy podłączyć wszystkie istniejące i projektowane elementy metalowe.
 - Do wykonania instalacji odgromowej przewidziano osprzęt instalacyjny firmy A.H. sp. j. Kraków, www.ah.com.pl

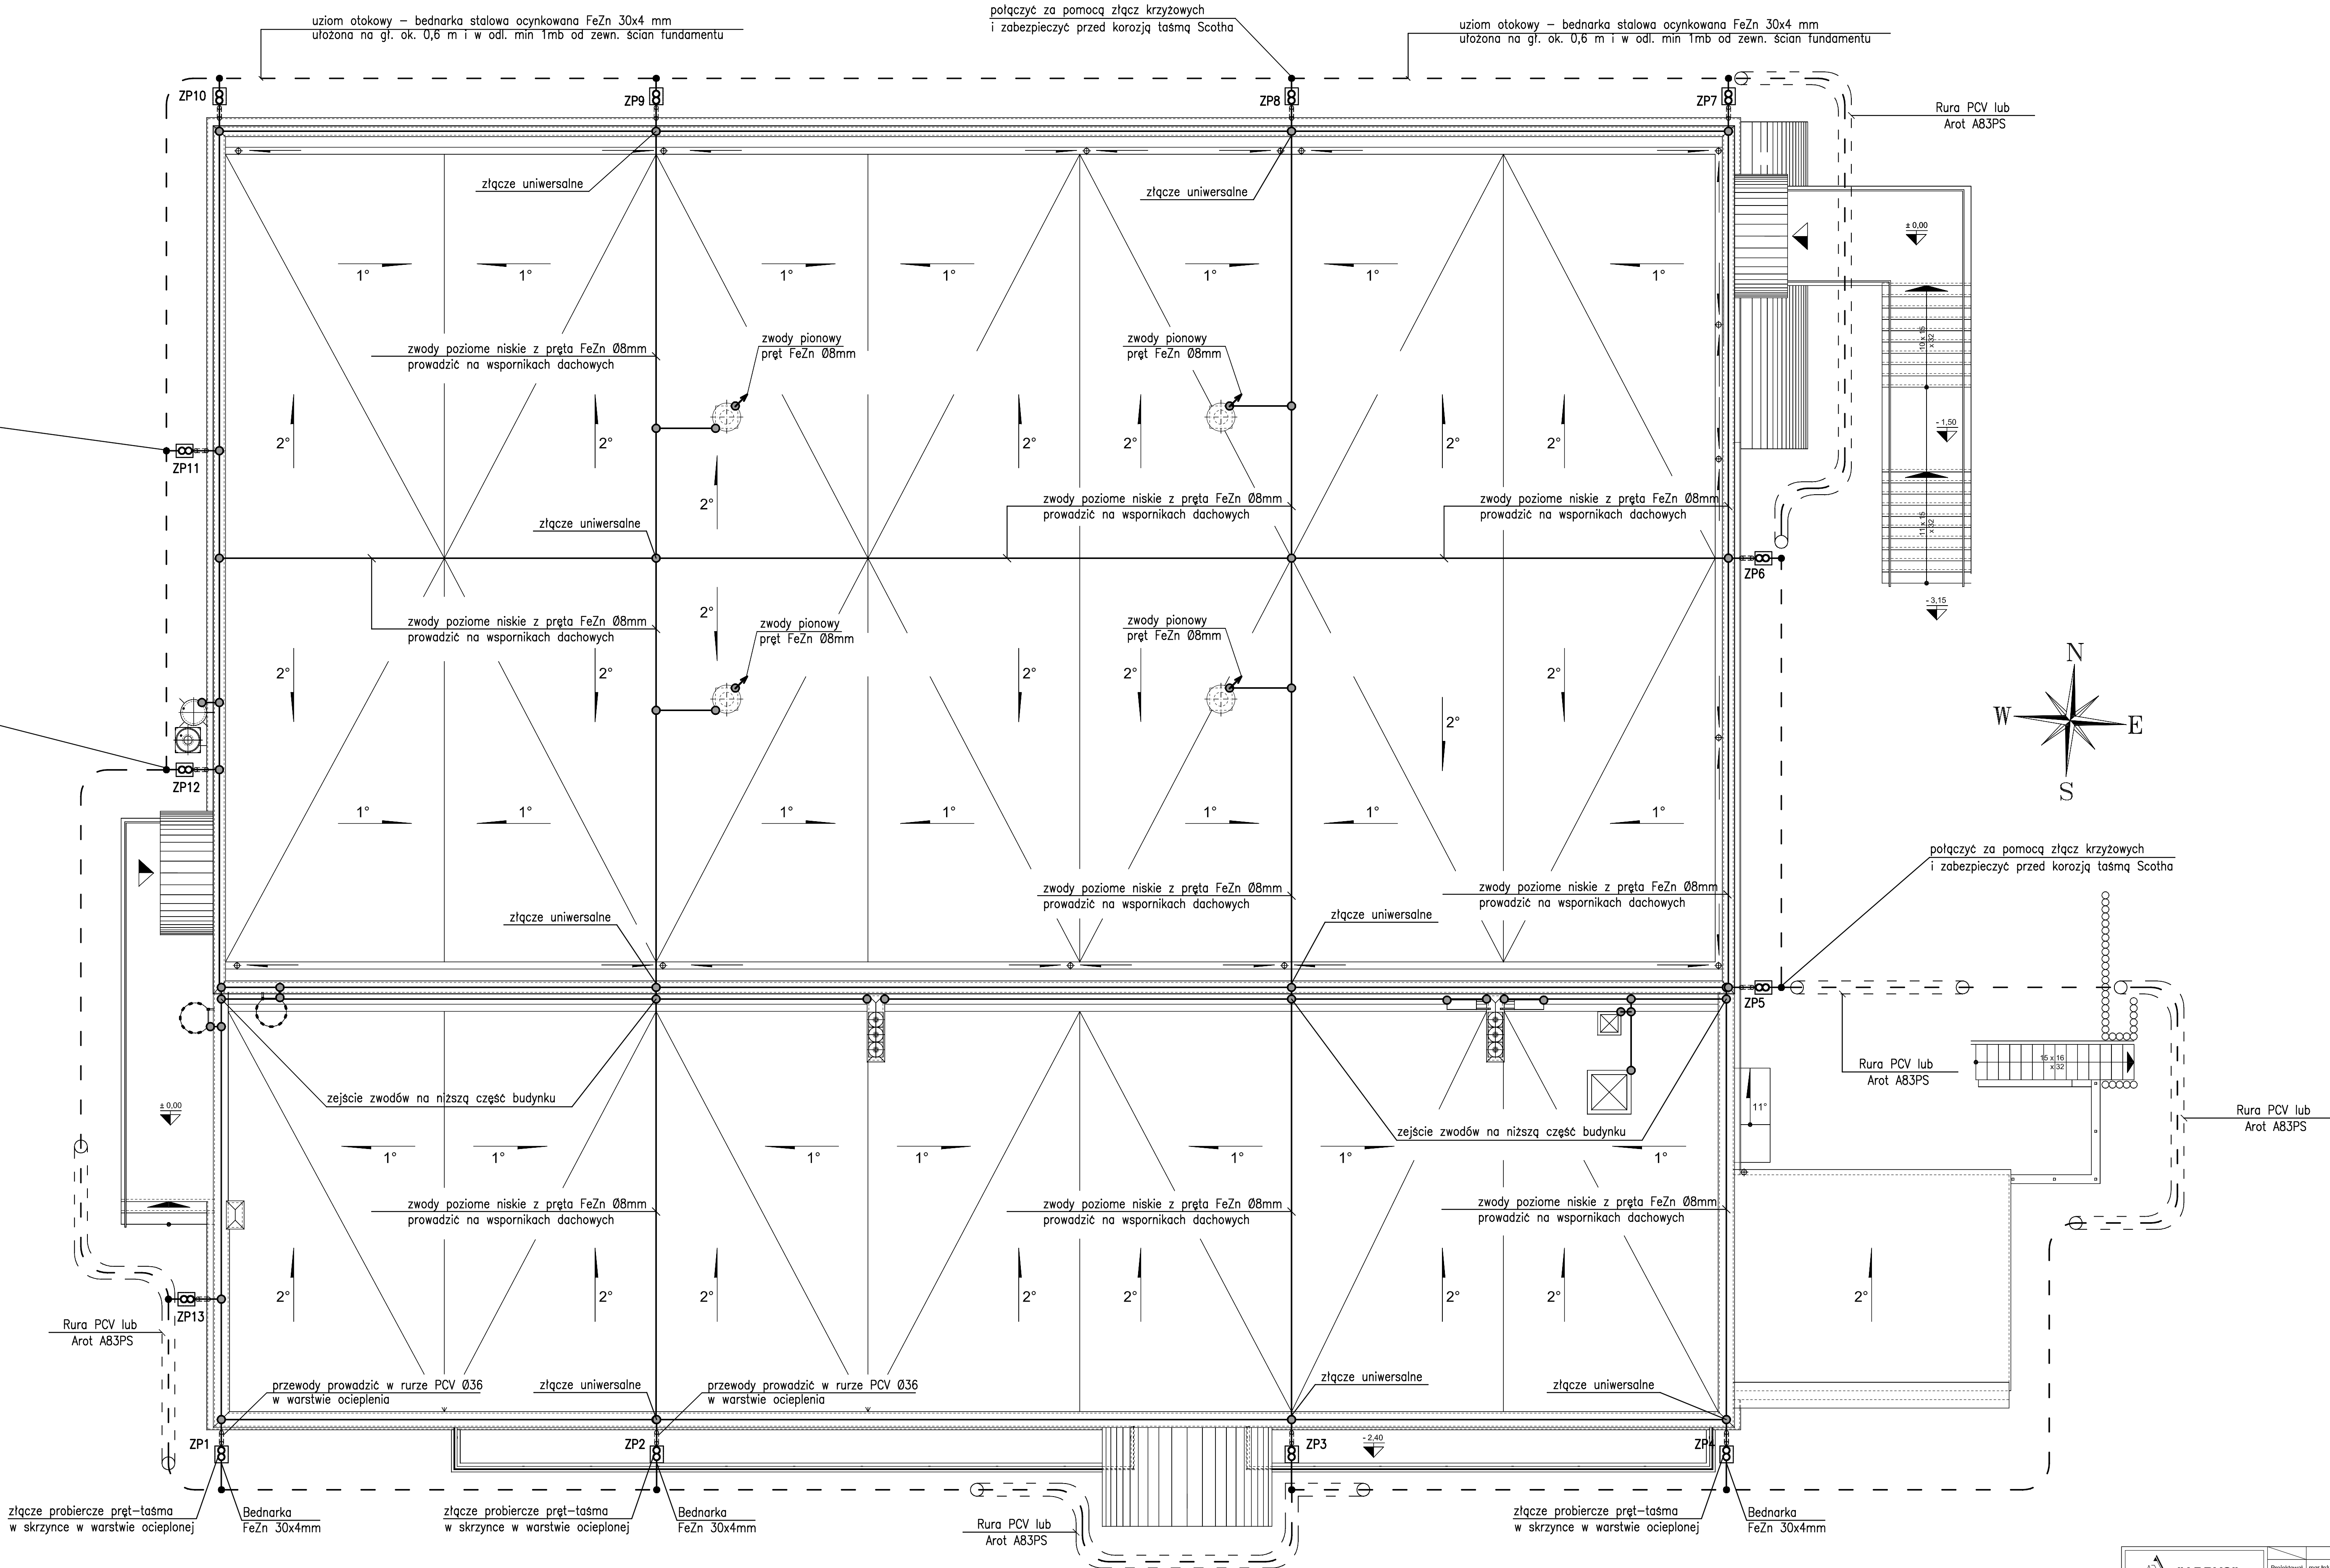

	Nazwisko		Nr. ser.	Specjalność	Podpis	Data
	Projektował		mgr inż. Jacek KUC		57/89	
	Opracował		mgr inż. Marek KORCZYŃSKI		187/94	
	Sprawdził		mgr inż. Piotr ZAWOJNY		187/94	
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a - 40-005 Katowice						
Temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. J. KUKUCZKI PRZY ULICY MIKOŁOWSKIEJ 72A W KATOWICACH - BUDYNEK SALI SPORTOWEJ -						
Nazwa rysunku: RZUT DACHU PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ						
Nie archiwizować: 10.P.W.E.03						
Stanek: Projekt wykonawczy						
Wzrostki: 01						

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100225160053+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20100225160053+01'00')  
/CreationDate  
(maran)  
/Author  
-mark-
```